



UPIT ZA PONUDU

grijanje tla ispod rashladne komore

ELPOS d.o.o.

WhatsApp: 098/363036

e-mail: elpos@elpos.hr

naručitelj:

OIB:

adresa:

objekt:

kontakt osoba:

tel:

faks:

mob:

e-mail:

Dimenzije rashladne komore: _____

Debljina termičke izolacije poda: _____

Temperatura rashladne komore: _____

Vrsta hidroizolacije: _____

Upravljački razdjelnik:

Dimenzije vrata komore: _____


dogradnja u postojeći

novi

Napomene:

Skica:

Uz upit obvezno priložiti tehnički crtež ili skicu rashladne komore. Na crtežu ucrtati željenu poziciju upravljačkog rezdjelnika te ucrtati vrata, stupove i sl.

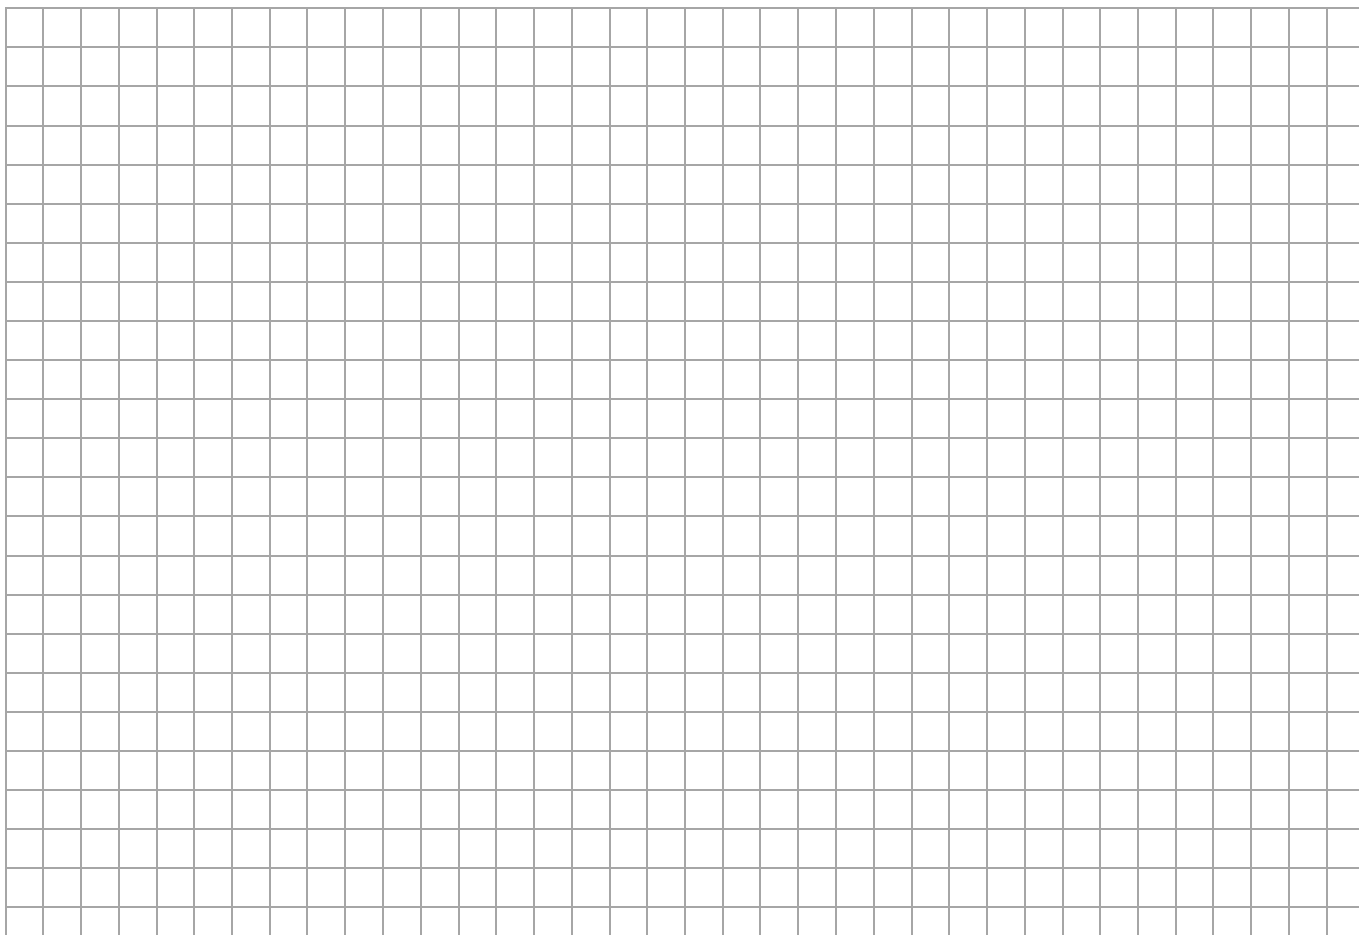

Primjer poželjnog načina i oblika dostave podataka za realizaciju
grijanja tla ispod rashladne komore

